


- FB čidlo výstupní teploty teplé vody
- FPO čidlo teploty akumulčního zásobníku nahoře
- FPU čidlo teploty akumulčního zásobníku dole
- FK čidlo teploty na výstupu
- FAR čidlo zpátečka do zařízení/zpátečka do kotle
- FV čidlo teploty na výstupu otopného okruhu
- FA čidlo venkovní teploty
- PP nabíjecí čerpadlo akumulčního zásobníku
- PK čerpadlo kotlového okruhu
- PH oběhové čerpadlo otopného okruhu
- PS nabíjecí čerpadlo teplé vody
- SH servomotor směšovače vytápění
- SU přepínací kohout
- WH termohydraulický rozdělovač


Příklad zařízení 1
soběstačné zařízení

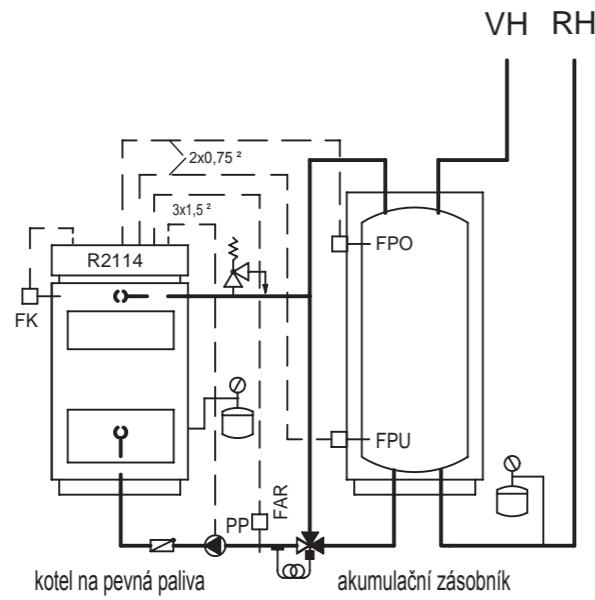

Regulace otopného okruhu
na straně stavby!


Doporučení otopný okruh
se směšovačem.

Příklad zařízení 2
nástěnný plynový kotel v sériovém provozu

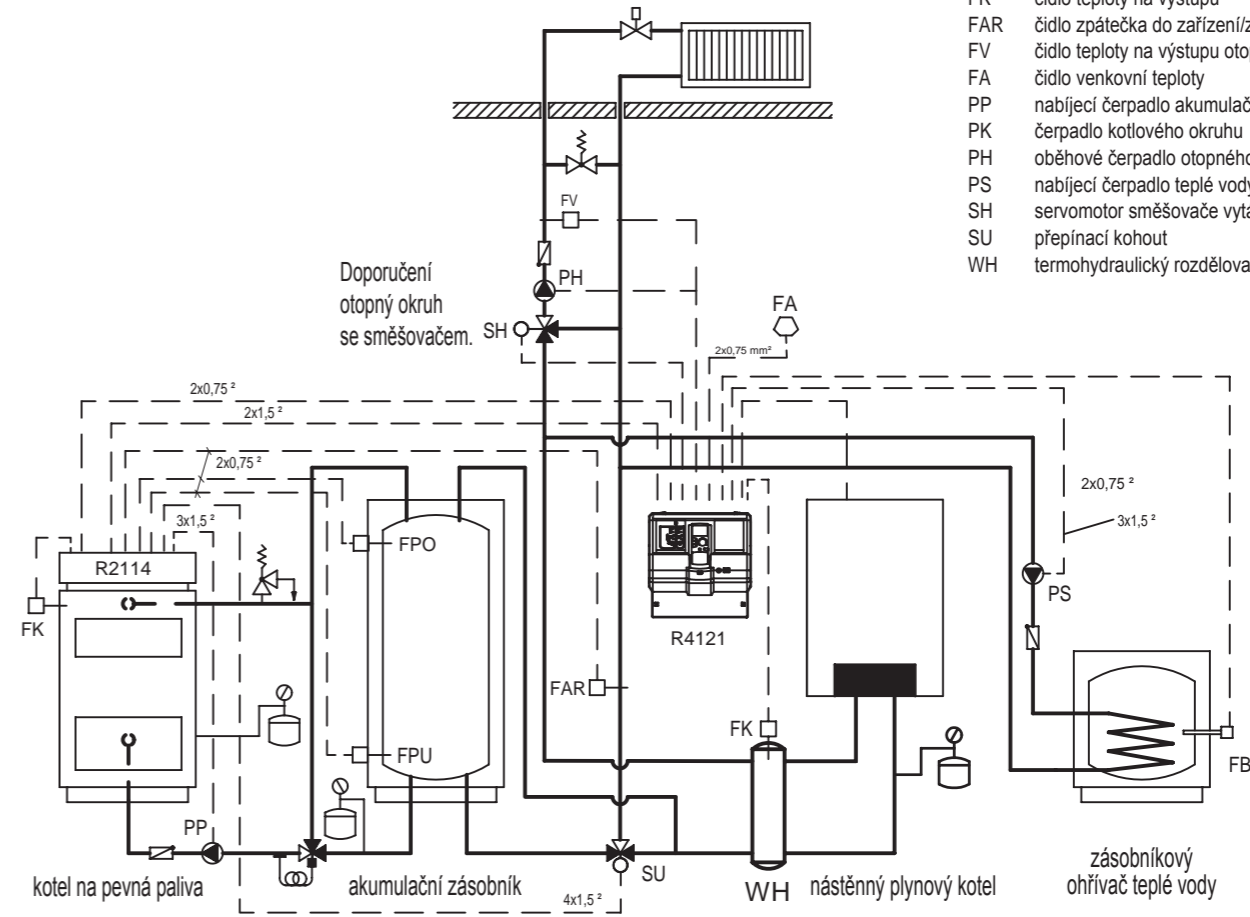


Doporučení
otopný okruh
se směšovačem.

Příklad zařízení 3
stacionární olejový/plynový kotel v alternativním provozu

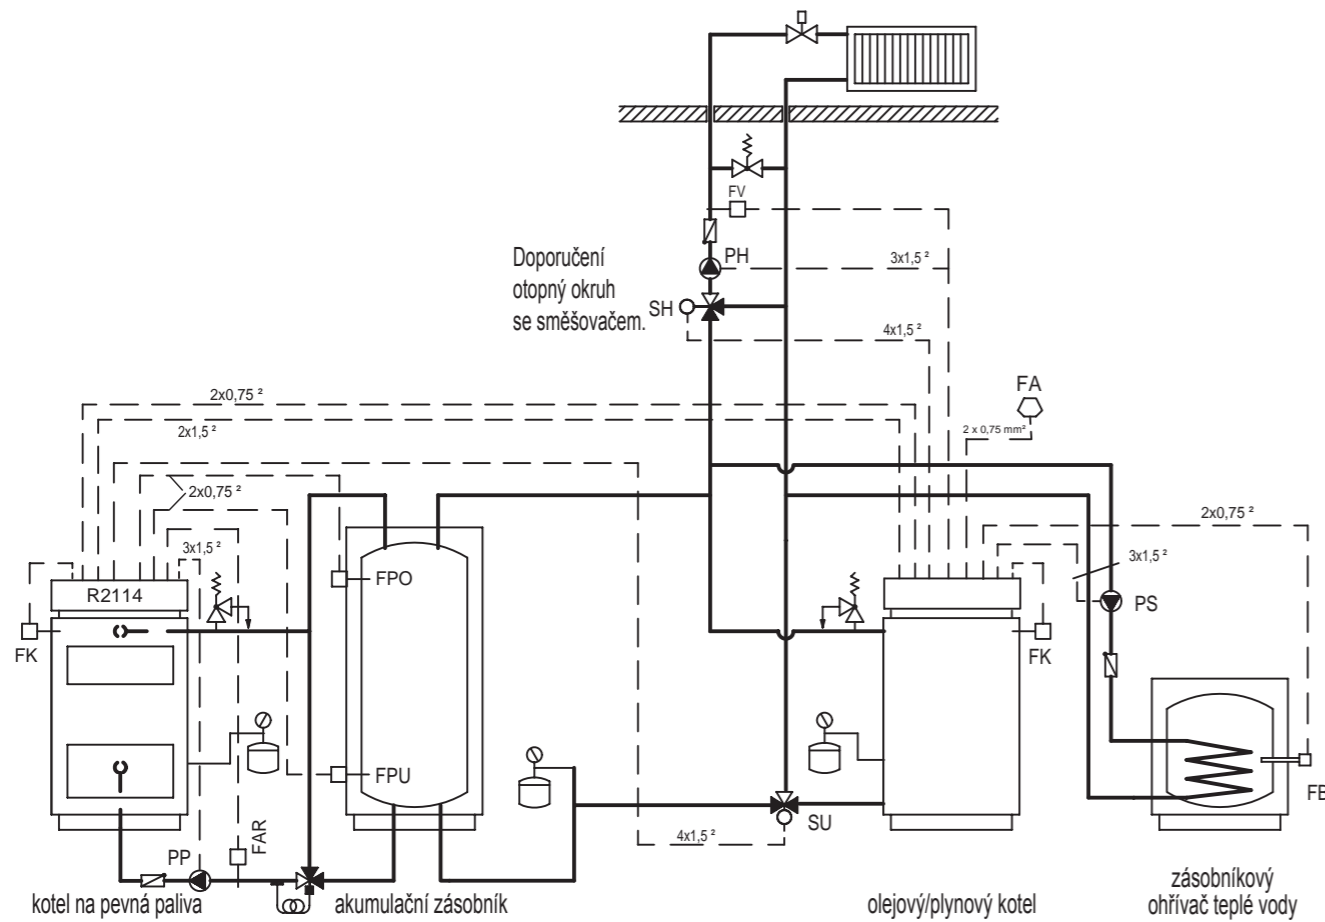

Doporučení
otopný okruh
se směšovačem.

Příklad zařízení 4
stacionární olejový/plynový kotel v sériovém provozu

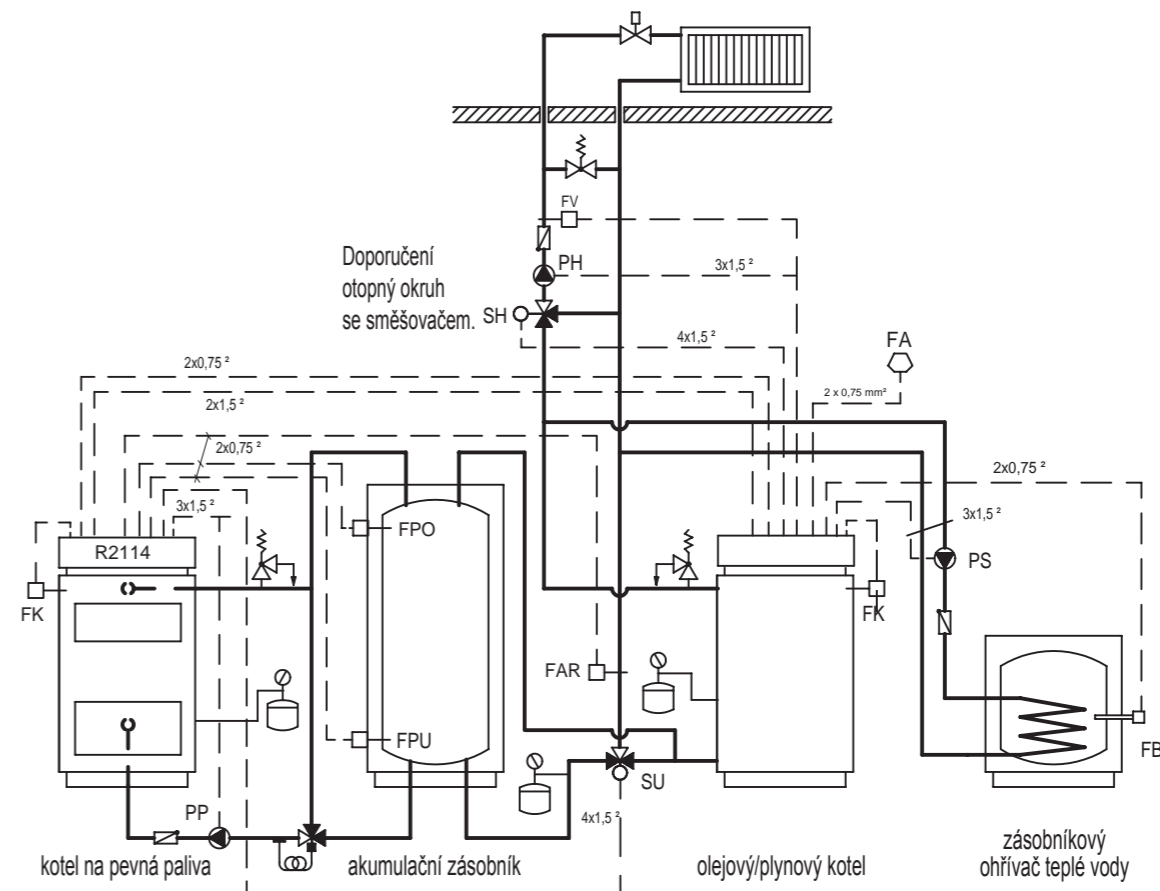

Doporučení
otopný okruh
se směšovačem.